

INTYG OM

Säker Vatteninstallation

Denna VVS-installation är utförd enligt
branschregler Säker Vatteninstallation.

Beställare

OBJEKT:

TEGLET 2

Lundahls Väg 12, 352 20 Växjö

KUND:

Hus Bygg & Fastighet AB

KONTAKTPERSON:

Mari Iversen

ADRESS:

Kungsgatan 13 A

ORT:

352 64 Växjö

Arbetet omfattar

VS-Installationen i samband med Nybyggnationen av enfamiljshus i 2 plan.

Vi har gjort rördragning i plattan och bjälklag mellan VP & resp.kopplingskåp
och fram till resp.tappställe där vi monterat de armaturer ni själva har
tillhandahållit.

Vi har även levererat och monterat Wc-Fixturer med skål och spolknapp

Avvikelse

☐ Ja (fyll i nedan): ☒ Nej, inga avvikelser.

AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV:

Intyg

Denna VVS-installation är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation. För information om branschregler, se sakervatten.se.

ORT:

VÄXJÖ

NAMNTECKNING:



DATUM:

10/3-2021

BRANSCHLEGITIMATIONSNR:

1232211

NAMNFÖRTYDLIGANDE:

TERRY LESTANDER

VVS & Fastighetsservice i Växjö
AB
Ljungadalsgatan 4
352 46 Växjö

Org.nr: 559056-8191
Tel: 073-728 98 19
E-post: rormokare@gmail.com



Auktoriserat
VVS-företag

Egenkontroll Tryck- och Täthetskontroll
i samband med VVS-installation

Datum:

2021-02-22

Fastighetsbeteckning:

TEGLET 2

Typ av System:

Tryckklass:

Värmesystem

☐

PN 6

Golvvärme

☐

PN 6

Tappvatten

☒

PN 16

Provtryckt med:

☐

Luft

Bar

☒

Vatten

Bar

Moment

Tid

Avläst tryck

Trycksatt

08.00

Bar

Kontroll

11.00

Bar

Avslut

14.00

Bar

Samtliga installationer är utförda i enlighet med gällande byggnorm/säkervatteninstallation
och enligt resp.fabrikants rekommendationer för resp.material
Alla skarvar på rör finns väl synliga/inspekterbara eller i skåp med skvallerrör ut i våtutrymme.

Ansvarig montör:

Datum:

2021-02-21

Egenkontroll Tryck- och Täthetskontroll
i samband med VVS-installation

Datum:	2021-02-22
--------	------------

Fastighetsbeteckning:

TEGLET 2

Typ av System:

Tryckklass:

Värmesystem

☐

PN 6

Golvvärme

☒

PN 6

Tappvatten

☐

PN 16

Provtryckt med:

☐

Luft

Bar

☒

Vatten

3,2 Bar

Moment

Tid

Avläst tryck

Trycksatt

08.00

3,2 Bar

Kontroll

11.00


3,1 Bar

Avslut

14.00

3,1 Bar

Samtliga installationer är utförda i enlighet med gällande byggnorm/säkervatteninstallation och enligt resp.fabrikants rekommendationer för resp.material
Alla skarvar på rör finns väl synliga/inspekterbara eller i skåp med skvallerrör ut i våtutrymme.

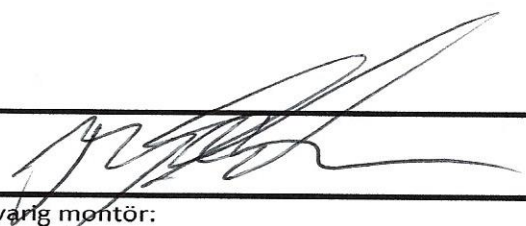

Ansvärig montör:

2021-02-22

Datum:



Fastighetsservice i Växjö AB

Projektnummer:

20030

VVS-Installatör:

Terry Lestander

Ljungadalsgatan 4

352 46 VÄXJÖ

**Egenkontroll Tryck- och Täthetskontroll
i samband med VVS-installation**

Datum:

2021-02-22

Fastighetsbeteckning:

TEGLET 2

Allmänt

De produkter som installerats uppfyller kraven i branschregler Säker Vatteninstallation och RIR-system. Montering har utförts enligt Fabrikantens monteringsanvisningar och rekommendationer.

Rör och Rörssystem

Tappvatteninstallationen är utförd med rör och komponenter som är provade och godkända som ett system. I de fall rör och komponenter från olika fabrikat använts, är även dessa provade och godkända att användas tillsammans, utifrån leverantörens monteringsanvisningar.

Tappvattensystemet är förlagt så att eventuellt läckage skall upptäckas omgående och inte orsaka skador. Installationer som eventuellt är dolt placerade är utförda utan fogar.

RIR är klamrade och fixerade längs/genom regel och i början samt slutet av varje böj.

Ledningslängder på kopplingsledningar är anpassade för att undvika tryckslag.

Fogar och inkoppling till rörssystem

Fogar på vatten och värmeledningar är placerade så att de är utbytbara, ev.inbyggnader har vattentät botten och läckageindikering som mynnar ut i rum med vattentätt golv och eller golvbrunn.

Vid Installationsschakt/kopplingskåp har hänsyn tagits till serviceöppningens storlek för möjlighet till utbytbarhet och reparationsmöjlighet. (Serviceöppningen är inte placerad i våtzon.1)

Stänkskydd är placerat i ev.fördelarskåp.

Vid användandet av bl.fästen, brickor, vatten/värmefördelare och/eller andra inkopplingsdetaljer är dessa typgodkända för, och kopplade till de föreskrivna rörmaterial, i enl.med aktuell fabrikants mont,anv.

Tappvattenledningar fram till anslutningspunkt för blandare el. apparat i köket är monterade utan fogar och klamrade vid anslutningspunkt.

Vattenanslutna apparater såsom tex.tvätt och diskmaskin har en lätt åtkomlig avstängningsventil ovan bänk.

Rör genomföringar och infästning

Rör genomföring i golv eller vägg har utförts med högst 2mm mellanrum mellan vägg och rör genomföring. Inga rörgenomföringar med tappvatten/värmerör mindre än 50mm förekommer i golv med tätskikt i våtrum. Vatten/värmerör ur vägg är fixerade vinkelrätt, dessa har underbyggtiden varit förslutna och stuckit ut 100mm. I plats för dusch/badkar förekommer inga rörgenomföringar förutom till Kar/duschblandaren. Samtliga skruvinfästningar i Våtzon.1, är utförda i massiv konstruktion, dvs. i betong, reglar eller i särskild konstruktionsdetalj, så som kotlig/plyfa eller "våtrumsvägg 2018"

Frys- och kadesäkerhet

Det förekommer ingen montering av tappvatten eller värmerör i ouppvärmade utrymmen (krypgrund/vind). Serviceledningar i Krypgrund eller annat ouppvämt utrymme är skyddade mot frysning.

Legionella


Montering av ledningar för varm/kallvatten är utförd för att undvika värmeväxling mellan dessa. Installation av Tappkallvatten är förlagd med hänsyn taget till den omgivande temperaturen.

Tryck och täthetskontroll


För PEX-rör använda i vatten och värmeinstallationen är kontrollen utförd enl. fabrikantens rekommendationer. Se resultat på separat blad. Tappvattensystemet är kontrollerat med befintligt vattentryck. I de fall täthetskontroll utförts med tryckluft har kraven i AFS 2006:8 följts.

Skydd mot Brandspridning

I förekommande fall är installationen utförd enligt krav avseende skydd mot brandspridning. Brandgastätning mellan skyddsrör och PEX-rör är då monterad i övre delen på ledningen.

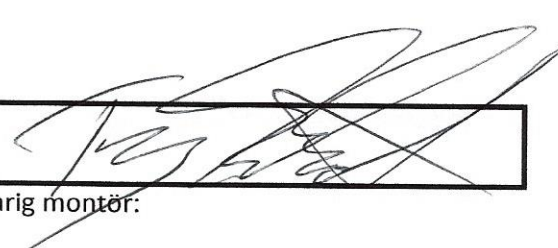


Ansvarig montör:



Datum: